ACESSO RESULTADOS WEB











Escolha o navegador web de sua preferência

USE MÁSCARA!




EU PROTEJO VOCÊ! VOCÊ ME PROTEGE! TODOS NOS PROTEGEMOS!












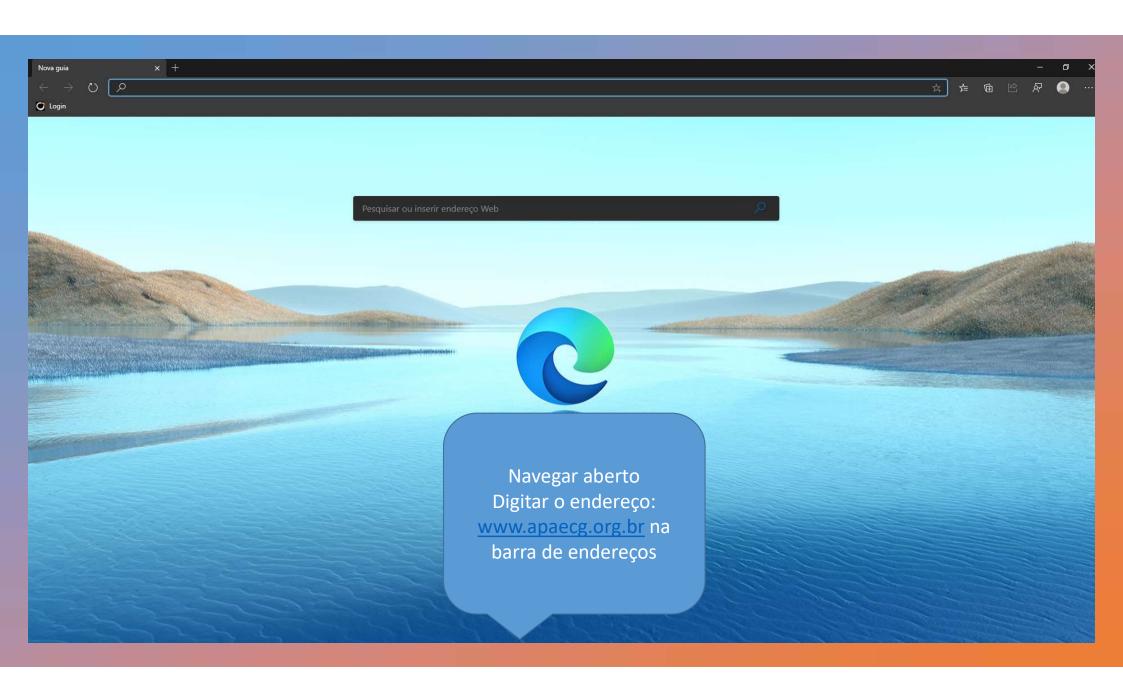

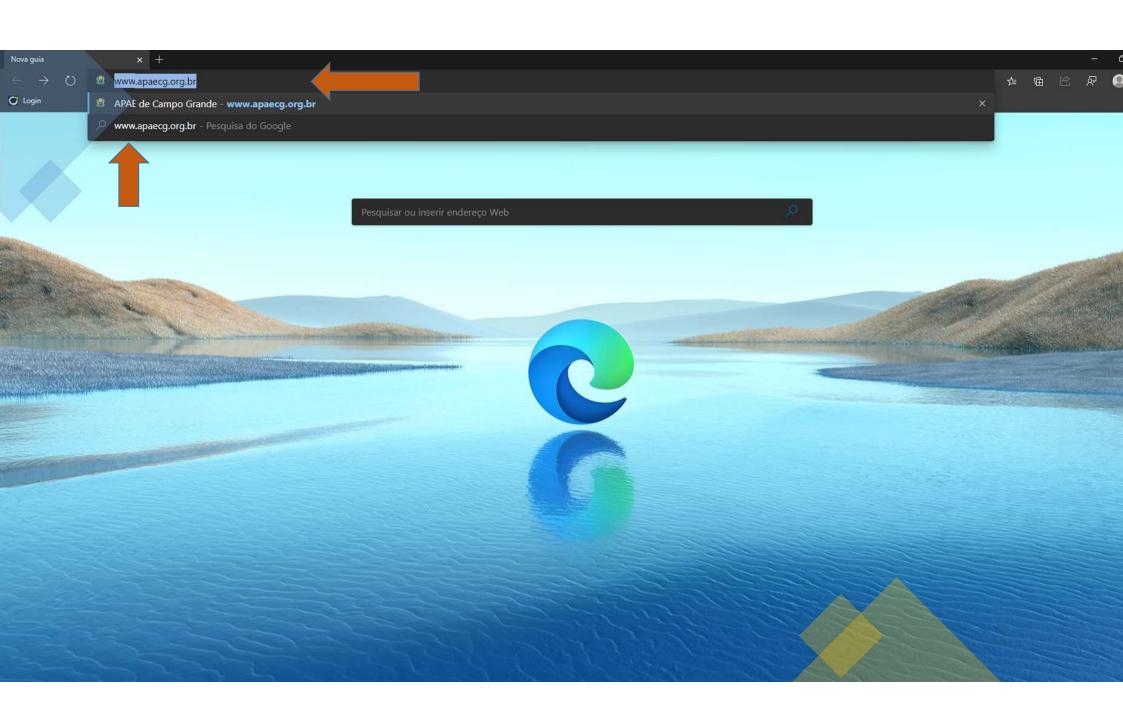

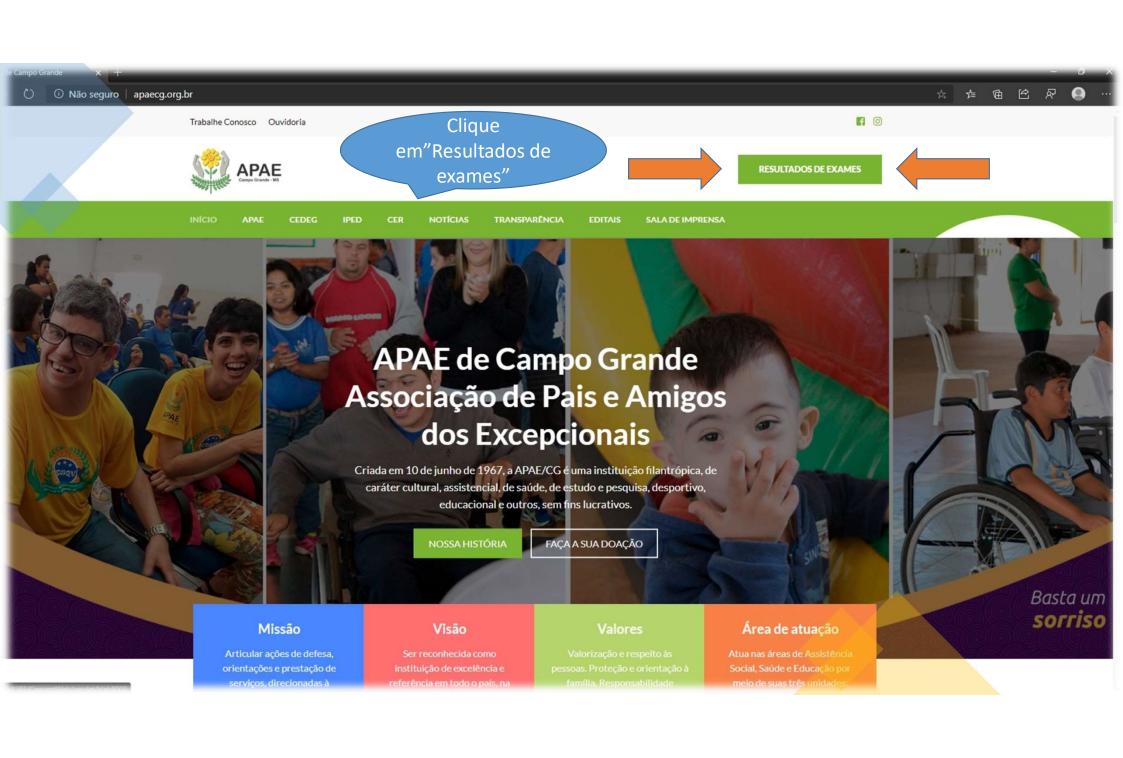




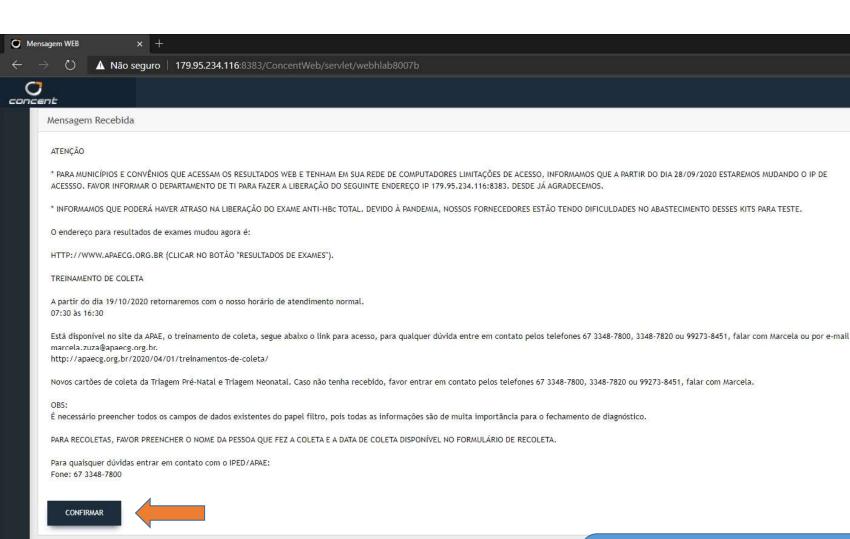



- Ler as informações pelo menos uma vez ao dia.
- Após leitura, clicar em confirmar.


Tipo de Acesso: CONVÊNIO, Código: 200 - CAMPO GRANDE-MS

Q ☆ ☆ **由 日 日**

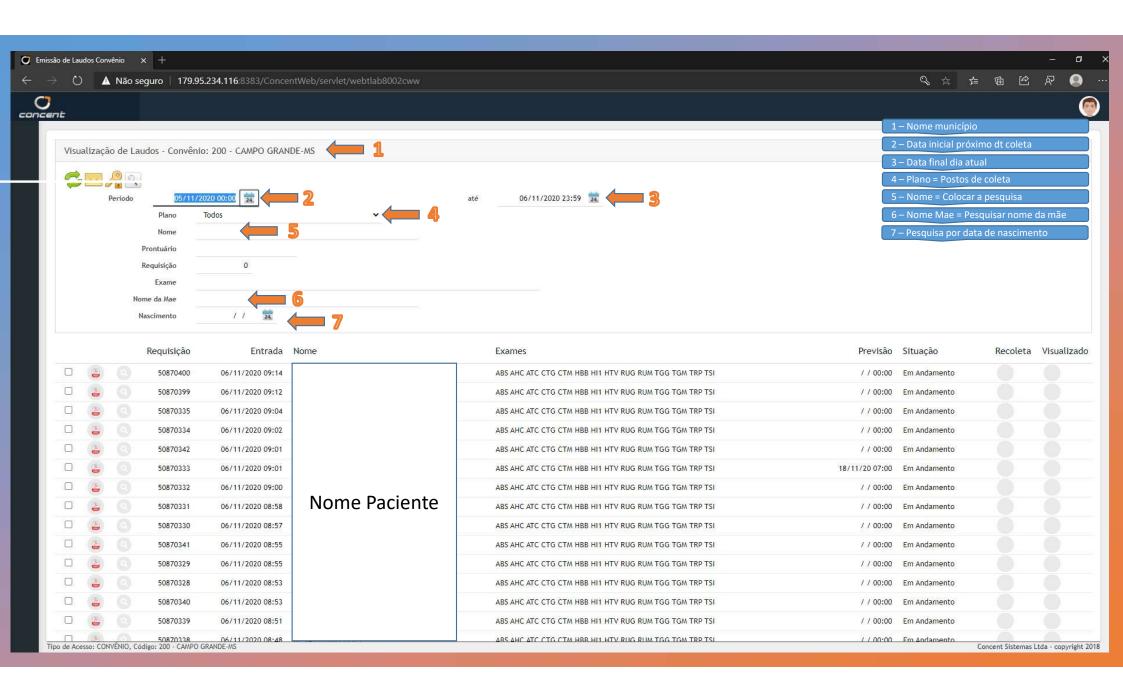


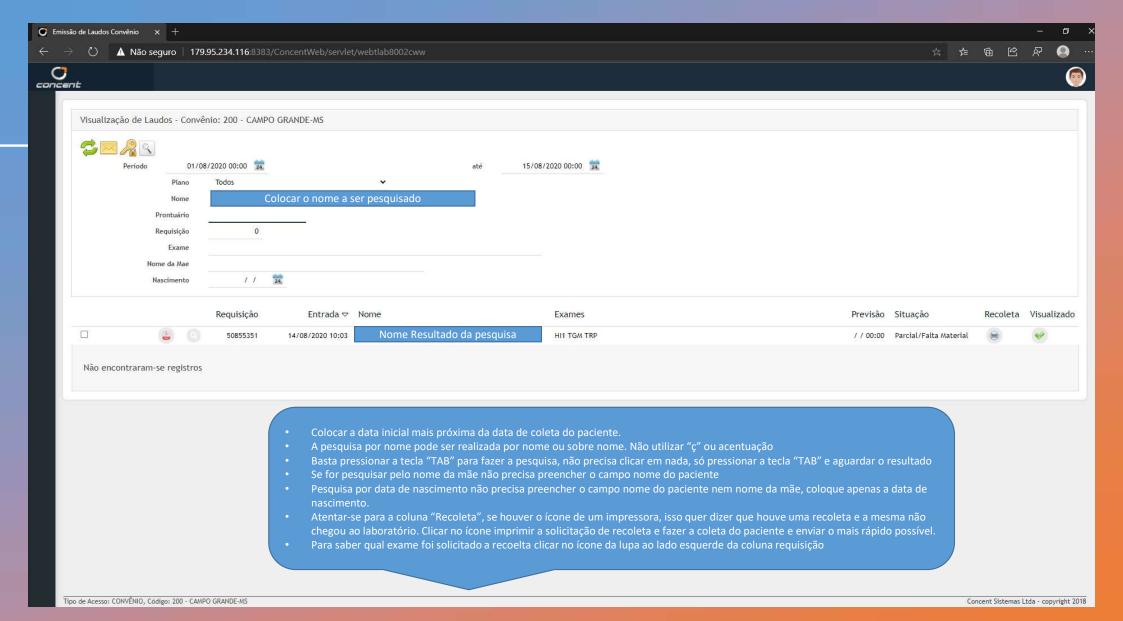

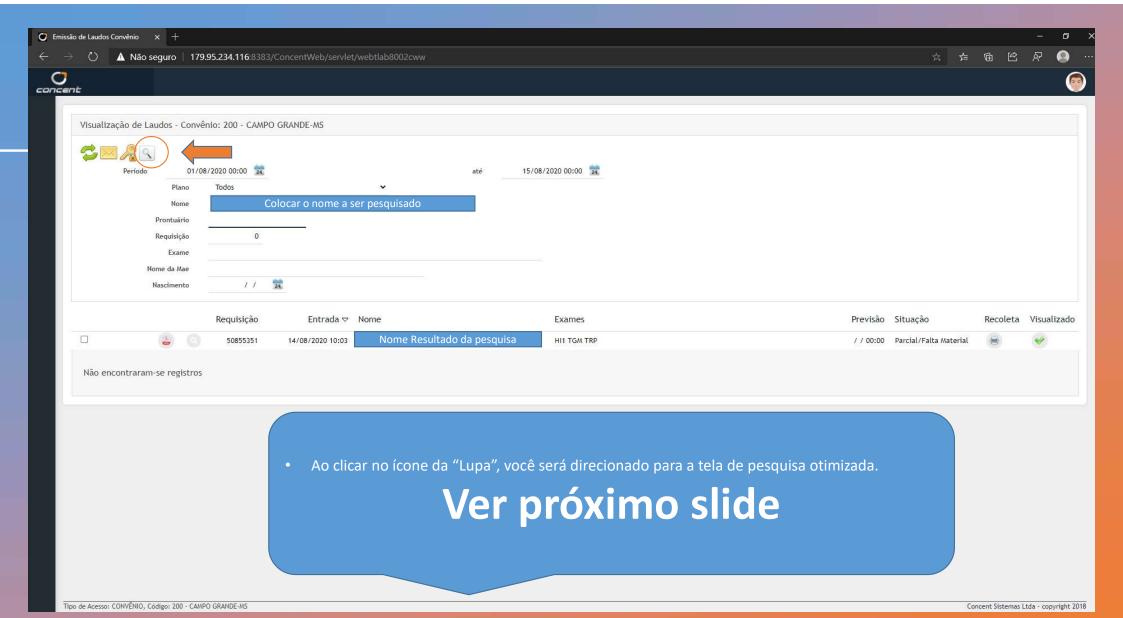


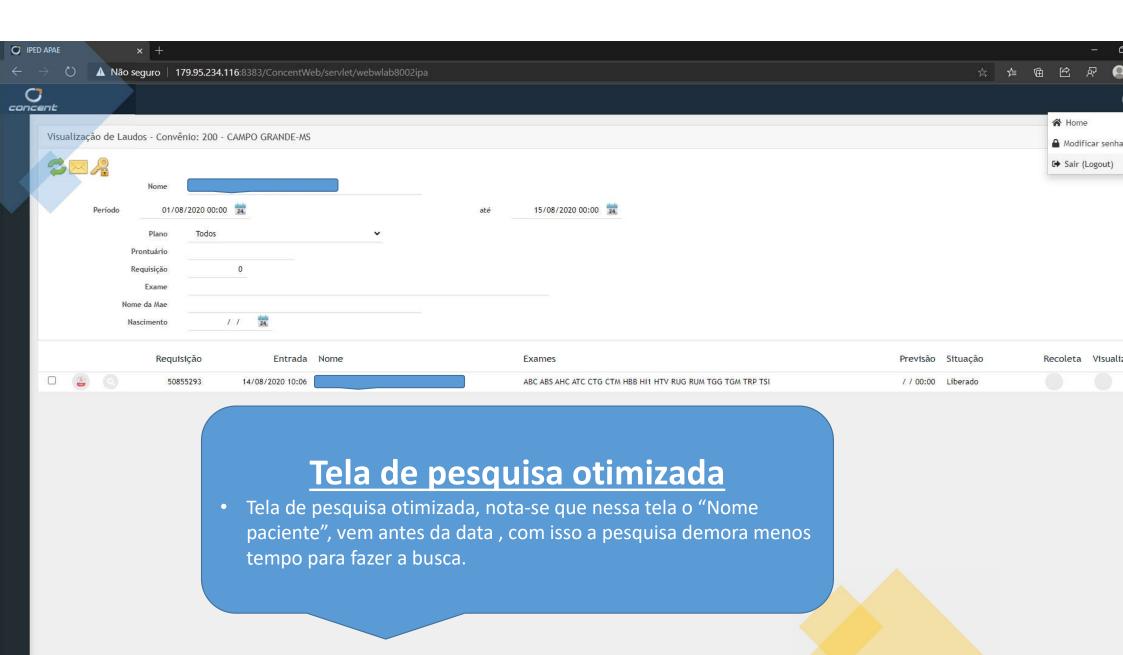


Concent Sistemas Ltda - copyrigh

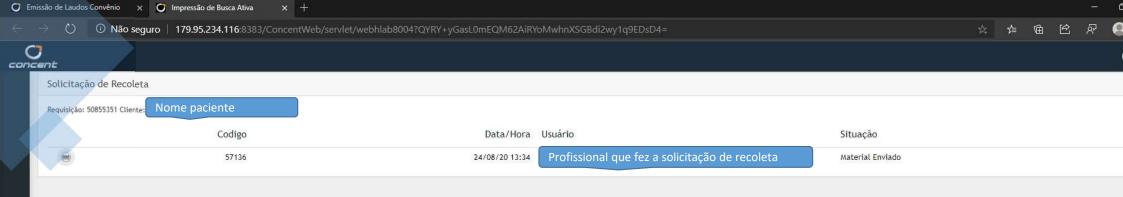


- Tela de impressão de pedido de recoleta.
- Clicar no ícone da impressora e imprimir a solicitação de recoleta e fazer a coleta do paciente no material indicado no pedido.

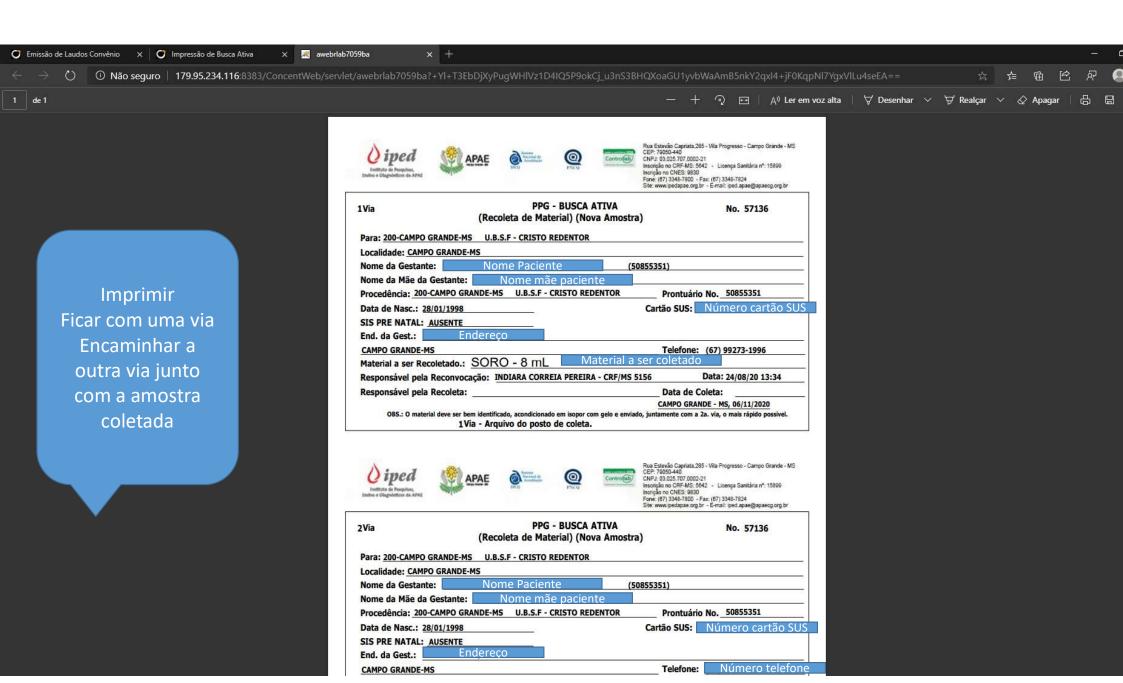

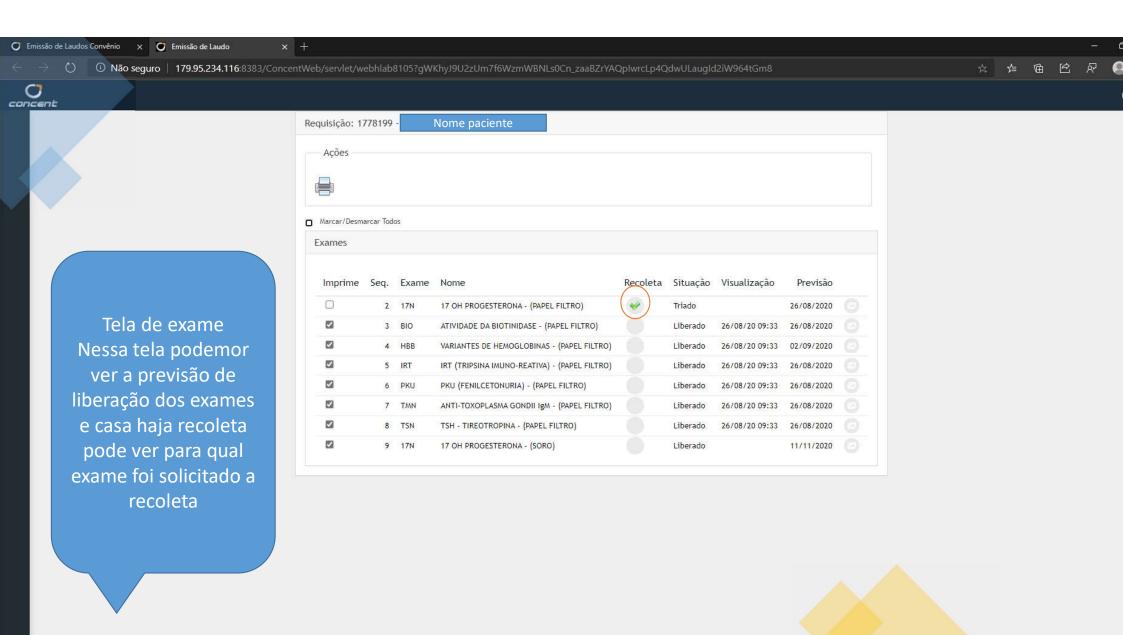


Tipo de Acesso: CONVÊNIO, Código: 200 - CAMPO GRANDE-MS

Concent Sistemas Ltda - copyrigh

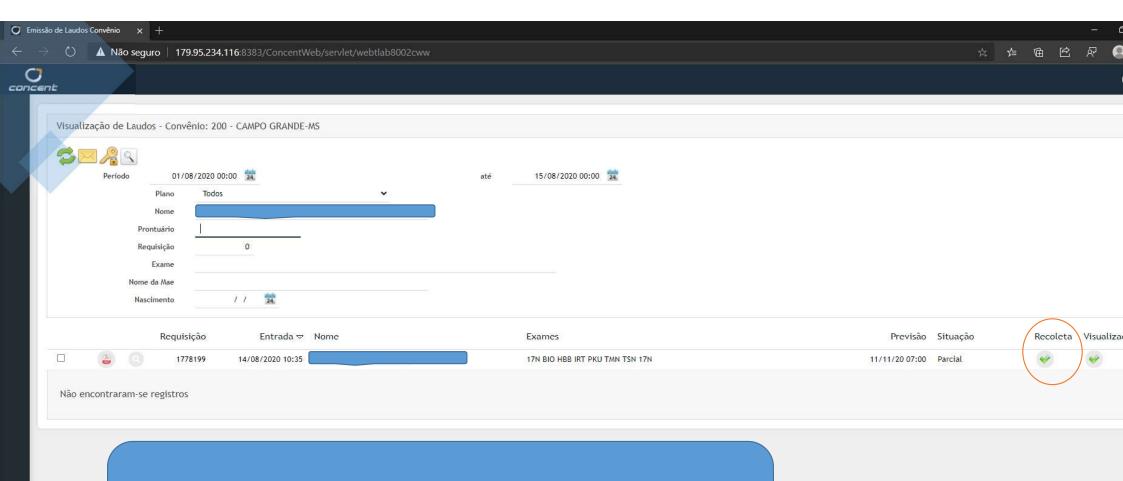



Quando a amostra chega no laboratório, a coluna recoleta fica com um check verde, indicando que houve uma recoleta e a mesma já chegou no laboratório

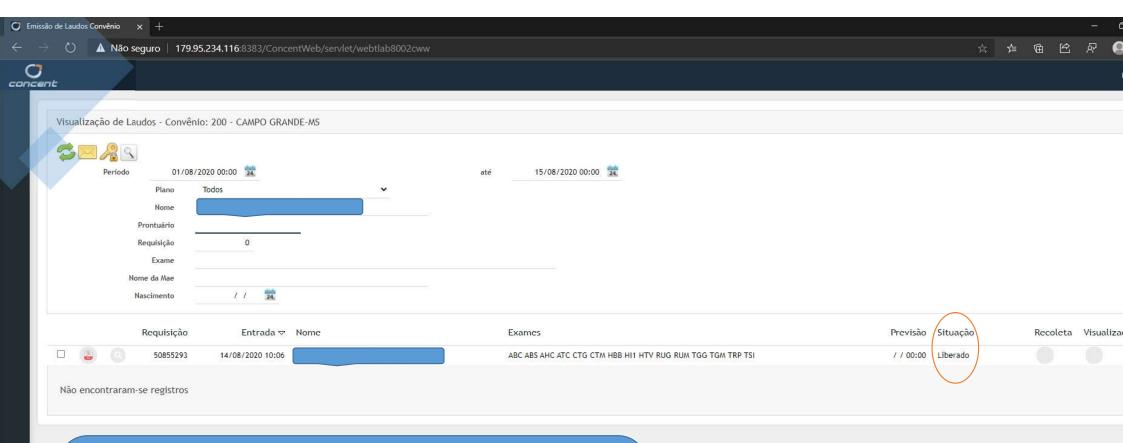

Situações:

- <u>Liberado</u>: Indica que os exames estão liberados.
- Parcial: Indica que houve uma recoleta e a mesma está em análise.
- <u>Parcial/Falta Material</u>: Indica que houve uma recoleta e a mesma não chegou ao laboratório.
- **Em andamento**: Indica que os exames não estão prontos e estão em analise técnica.

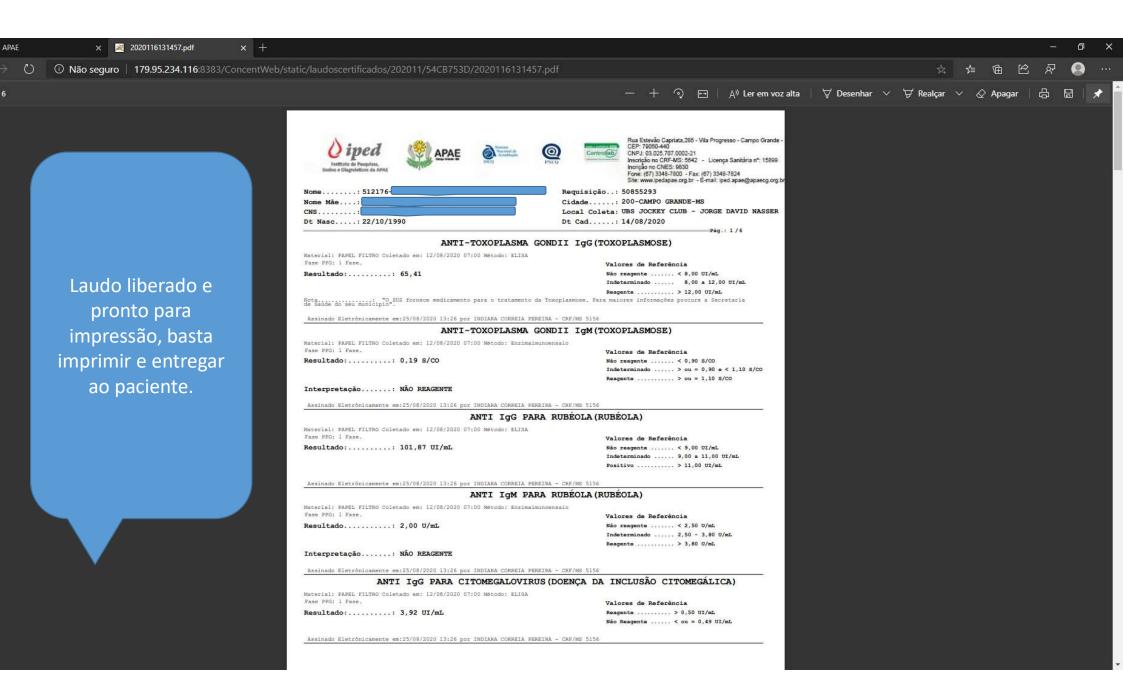

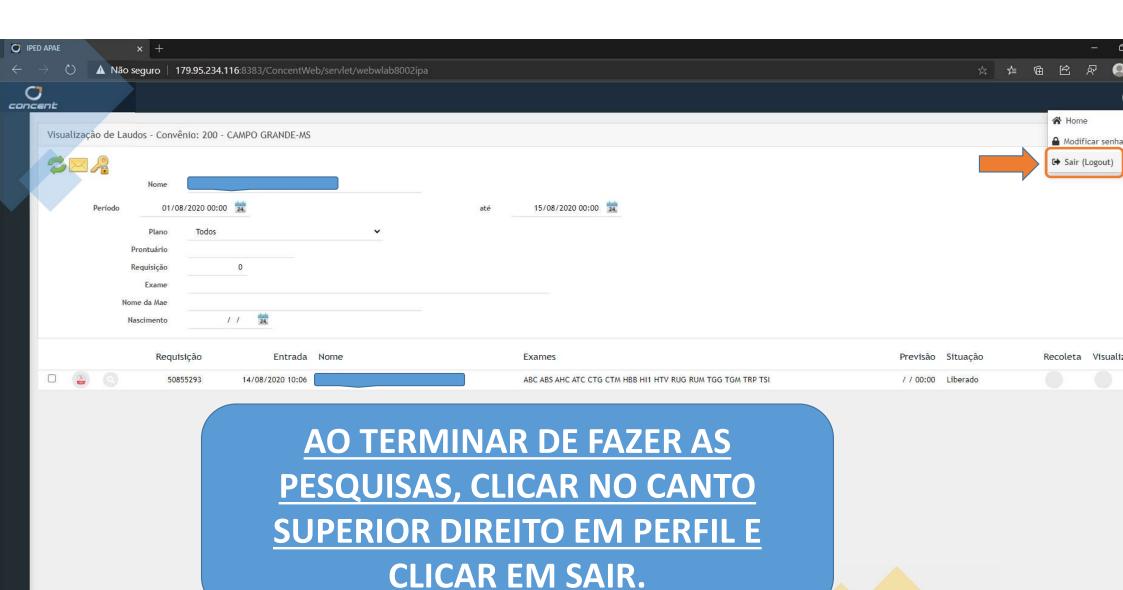

Concent Sistemas Ltda - copyrigh

Informações de Contato

- IPED/APAE = 67 3348-7800
- E-mail: iped.apae@apaecg.org.br

- Alexandre B. N. de Souza
- 67 3348-7821 ou 67 3348-7832
- E-mail: ti.apae@apaecg.org.br



OBRIGADO

